

Ovládací panel Integral MAP

Rychlá uživatelská příručka

Všeobecné činnosti

Normální ovládání

Schrack Seconet	29.01.2020			
INTEGRAL				
0000	0000	0000	0000	0000

V klidovém režimu (standardní zobrazení) jsou na displeji zobrazeny informace o produktu a zákazníkovi. Počítadlo položek je nastaveno na 0. LED kontrolka **Provoz** ¹³ označuje aktuální provozní stav systému.

Signalizace poruchy

¹⁴ Pokud dojde k poruše, bliká kontrolka LED a zazní zvukový signál poruchy ([Kapitola Zpětné nastavení signálu poplachu/signálu poruchy](#)). Seznam poruch **Poruchy** zobrazuje s typem prvku, číslem prvku a případně skupinu hlásiče všechny komponenty s poruchou.

Může se jednat o poruchu zařízení nebo systému nebo byl aktivován nouzový režim.

Nouzový režim

(ústředny elektrické požární signalizace Integral EvoX X C a Integral EvoX B)

Pokud se zobrazí chybový kód xxx/29 poruchy v aktivním systému, aktivuje se nouzový režim. Ovládací a zobrazovací funkce jsou omezené; funkce požárního alarmu zůstávají nedotčeny. Volejte Vaši servisní organizaci (nezbytné informace: typ a číslo zařízení, číslo zákazníka, zprávy, chybové kódy).

Zpětné nastavení signálu poplachu/signálu poruchy

Stisknutím tlačítka **Akustika Zpětné nastavení** ⁴ se v ústředně požárního signalizace vypne signální tón aktivního poplachu nebo zprávy o poruše. LED kontrolka zůstane svítit. Jakýkoliv další poplach nebo zpráva o poruše znovu spustí signální tón poplachu nebo poruchy. Signální tón potvrzení nebo potvrzení poplachu nelze resetovat.

Zpoždění

(Závisí na naprogramování)

Stisknutím tlačítka **Zpoždění** ² se aktivuje a deaktivuje funkce zpoždění. Pokud je aktivováno zpoždění (denní režim/přítomnost obsluhy), rozsvítí se LED kontrolka. Pokud je zpoždění deaktivováno (noční režim/nepřítomnost obsluhy), kontrolka nesvítí.

Aktivace funkce zpoždění může být naprogramována jako automatická, časově závislá nebo manuální pro ruční přepínání režimů. Pro režim času T1/T2 musí být aktivováno zpoždění.

Vypínací / ovládací prvky

(Je vyžadován přístupový kód)

Stisknutím tlačítka typu prvku, ke kterému prvek patří ⁸. Zadejte číslo prvku, který má být vybrán, pomocí numerických tlačítek klávesnice ⁹. Potvrďte tlačítkem **◀**.

Stisknutím tlačítka **Vypnout** ¹¹ se prvek vypne. Stisknutím tlačítka **Zapnout** ¹⁰ se prvek spustí.

Další práce s prvky

Stisknutím tlačítka typu prvku, ke kterému prvek patří ⁸. Zadejte číslo prvku, který má být vybrán, pomocí numerických tlačítek klávesnice ⁹. Potvrďte tlačítkem **◀**.

Stisknutím tlačítka **Další příkazy** ¹² se zobrazí seznam dostupných příkazů. Pomocí tlačítek posouvání **↔** lze procházet všemi volbami v seznamu. Potvrďte tlačítkem **◀**.




VAROVÁNÍ

Spouštění automaticky řízených požárních poplachových zařízení údržbou

Pokud jsou hasicí systémy nebo jiná kritická požární technická zařízení automaticky ovládána pomocí ústředny požární signalizace, musí být při provádění servisních a údržbářských prací provedena elektrická, mechanická a optická opatření k zajištění toho, aby nemohly být ovládací systémy náhodně spušteny. Po ukončení servisu příp. údržby je nutno toto opatření opět odstranit!

Činnost systému v případě poplachu

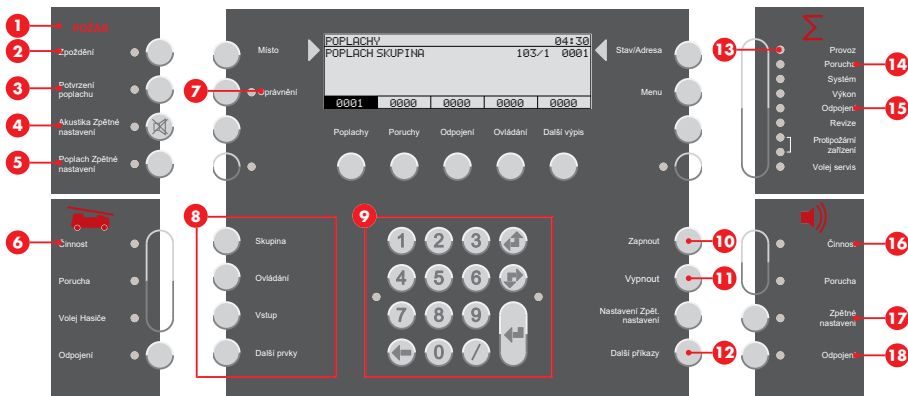

Požární poplach

Požární poplach je označen vizuálně a zvukově: Bliká **POŽÁR 1** indikátor, spustí se zvukový signál a na displeji ústředny se zobrazí skupina hlásiče, číslo hlásiče a počet přijatých poplachů.

Resetování (ztlumení) nebo deaktivace sirén

Tuto funkci použijte pouze tehdy, když je prostor budovy zcela vyklizen.

Stisknutím tlačítka **Zpětné nastavení 17** se resetují aktivované sirény (ztlumí se), znovu jsou aktivovány poplachem z dalšího hlásiče. Když se sirény resetují, LED kontrolky se znovu rozsvítí.

Stisknutím tlačítka **Odpojení 18** se vypne hlavní siréna a všechny ostatní sirény a poplachové oblasti. Když jsou poplachové systémy vypnuté, rozsvítí se LED kontrolka vedle tlačítka a LED kontrolka **15**. Sirény se nespustí, ani když dojde k poplachu.

Aktivace funkce zpoždění

(Závisí na naprogramování. Musí být aktivována funkce zpoždění)

Pokud se objeví poplach a je aktivováno zpoždění, rozezní se zvukový signál času T1 (doba pro potvrzení poplachu) a LED vedle tlačítka **Potvrzení poplachu 3** bliká. Stisknutím tlačítka **Potvrzení poplachu 3** v průběhu doby potvrzení se aktivuje funkce potvrzení. LED kontrolka umístěná vedle tlačítka se rozsvítí a signální tón se změní z doby potvrzení T1 na dobu T2 (doba pro kontrolu hlášeného místa poplachu). Aktivace výstupů je zpožděna o naprogramovaný čas T2.

Stisknutím a podržením tlačítka **Potvrzení poplachu 3** se na displeji zobrazí zbývajícím čas T2.



UPOZORNĚNÍ

Potvrzený požární poplach

Pokud je v době potvrzení poplachu skutečně zjištěn požár, musí být okamžitě informován hasičský sbor. K okamžitému nahlášení požáru lze použít manuální tlačítkové hlásiče.

Zpětné nastavení poplachu

(Je vyžadován přístupový kód)

Tuto funkci použijte, pouze pokud je zajištěno, že již nehrozí žádná nebezpečí, nebo pokud vás k tomu vyzve hasičský sbor. Zpráva s příčinou poplachu musí být smazána.

Pokud bylo v době potvrzení poplachu prokázáno, že k žádnému požáru nedošlo, poplach lze resetovat stisknutím tlačítka **Poplach Zpětné nastavení 5** bez toho, aby byl hasičský sbor informován.

Pokud je aktivován přenosové zařízení (LED **Činnost 6** bliká), poplach již nelze zcela resetovat.

Stav systému dálkového přenosu

Pokud se LED kontrolka **Činnost 6** bliká, byl pult centrální ochrany informován.

Nemačkejte žádná tlačítka, počkejte na příjezd pracovníků podpory a pomoci. Mějte přichystané nezbytné plány.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199